
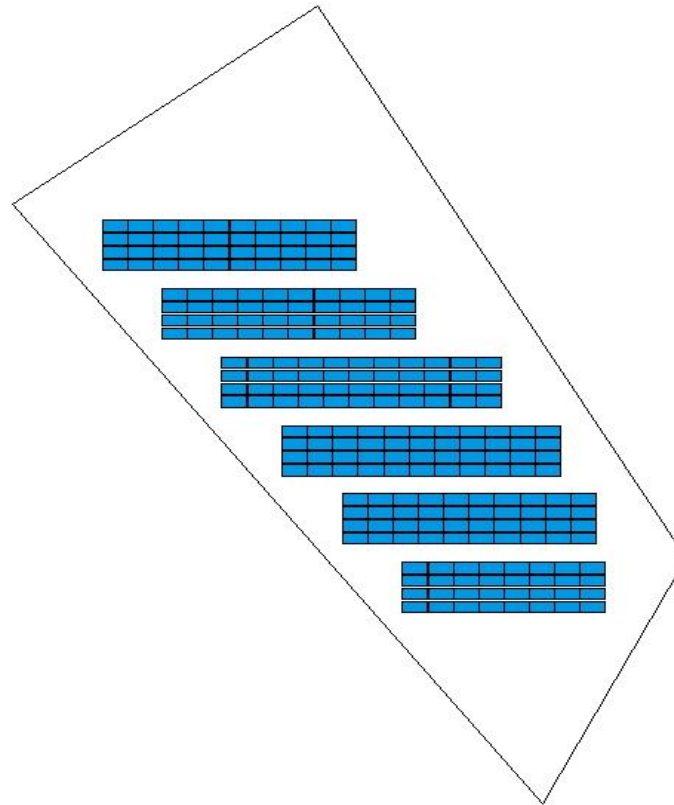


浜松市1095



設置概要

・発電設備

Trina solar TSM-DEG18MC.20(Ⅱ)500

パネル傾斜角：10.00°

規格：2187×1102×35 30.10 kg/1枚

合計：240 枚 120 kw

・パワーコンディショナー

SUN2000-4.95KTL-JPL1：3 台

SUN2000-4.95KTL-NHL2：7 台

ストリング


8直3回路24枚 12kw×10台

株式会社エコスマイル

※設置図面につきましては、航空写真を基に作成した内容となり、整地状況によって変更になる場合がございます。


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	111,751	CO2排出削減量(CO2-kg)	42,120
--------------	---------	------------------	--------

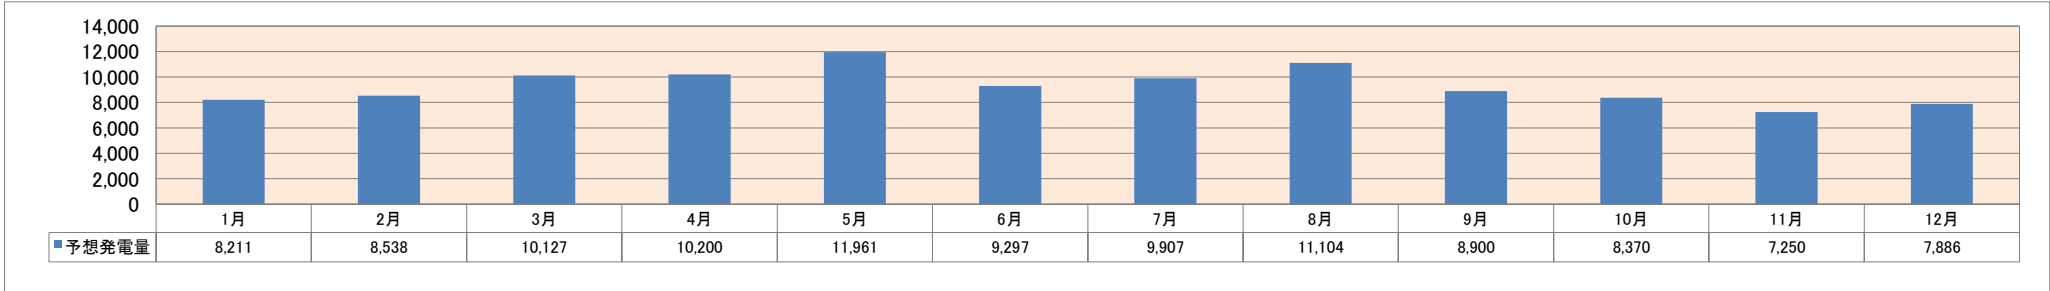

B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	2,142,004	CO2排出削減量(CO2-kg)	855,731
----------------	-----------	------------------	---------

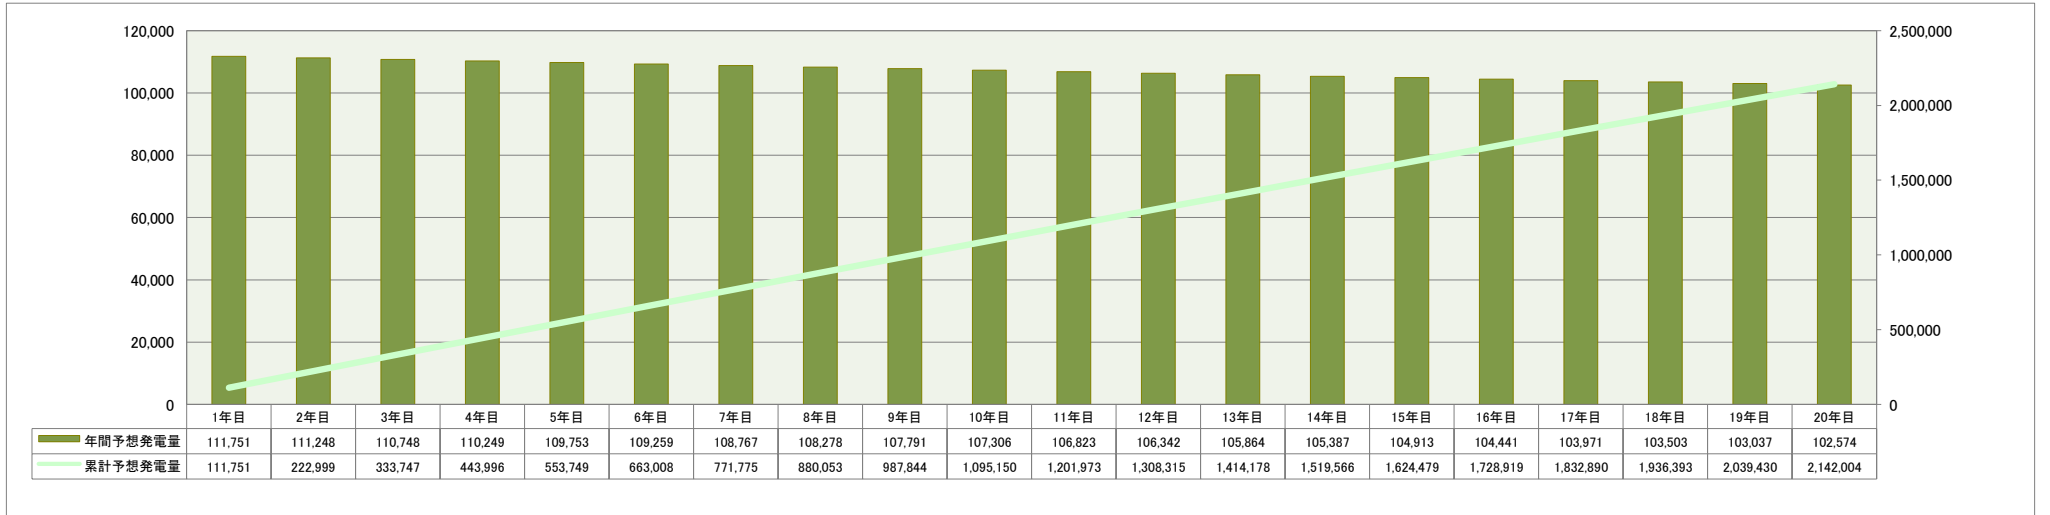

C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。