


設置数量  
 ・発電設備  
 ソーラープロシティア  
 SFKI 95-S  
 規格：1267 × 977 × 35 18.60kg/枚  
 合計：262 枚 48.62 kw  
 ・パワーコンディショナー

概	年月日	設計	調査	承認	取付内容	尺	寸	番
設計								


## A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	55,876	CO2排出削減量(CO2-kg)	17,573
--------------	--------	------------------	--------

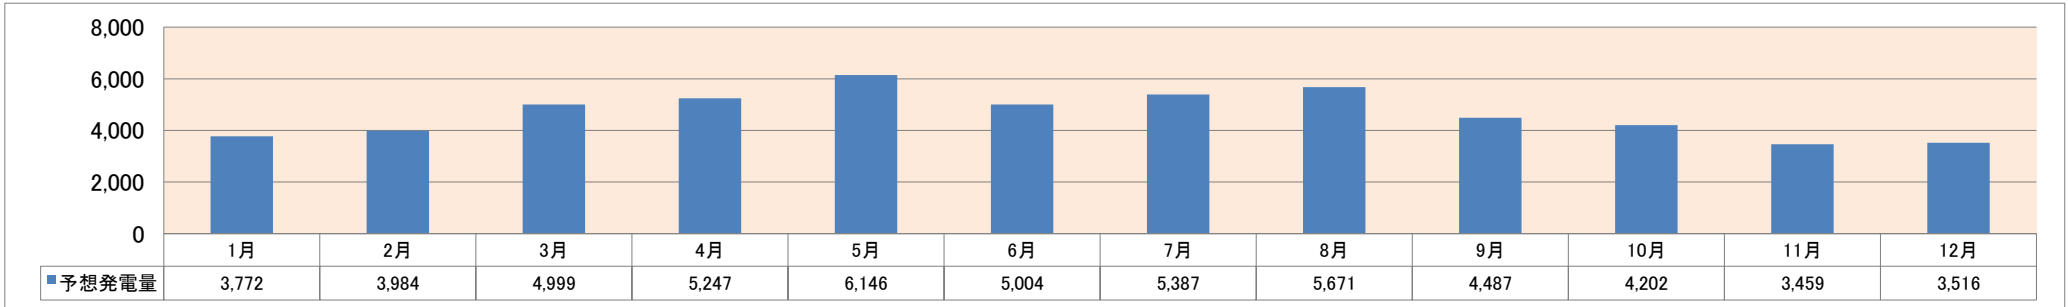

## B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,066,004	CO2排出削減量(CO2-kg)	335,258
----------------	-----------	------------------	---------

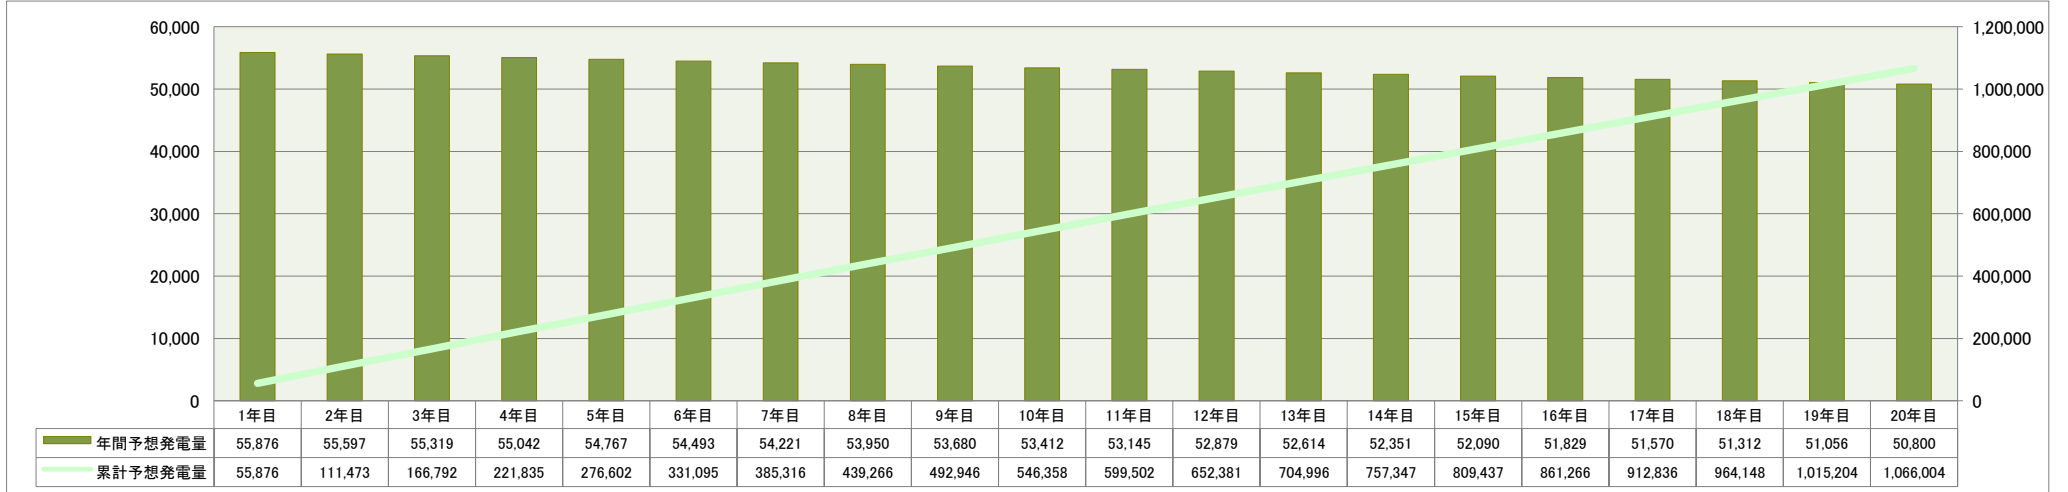

## C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。