


設置概要	
・発電設備	
ソーラーフレキシブル	
SFK195-S	
規格：1257 × 977 × 35 13.50kg/1枚	
合計：	490 枚 89.8 kw
・ノックオンコンティンター	

期	年月日	設計	調査	東取	取	訂	内	容		
設計			調査			東取			尺	度


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	110,102	CO2排出削減量(CO2-kg)	34,627
--------------	---------	------------------	--------

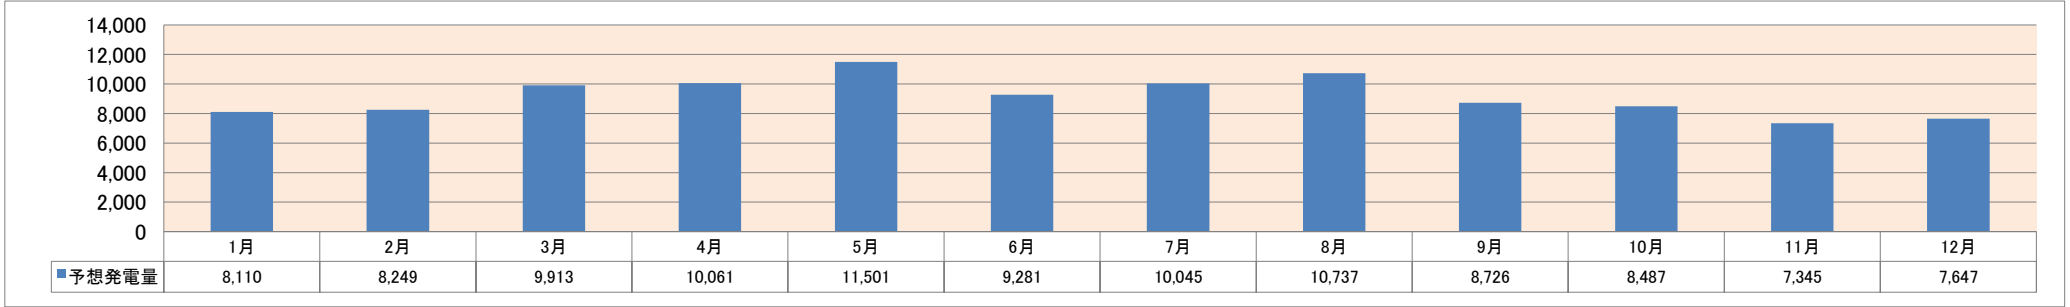

B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	2,100,520	CO2排出削減量(CO2-kg)	660,614
----------------	-----------	------------------	---------

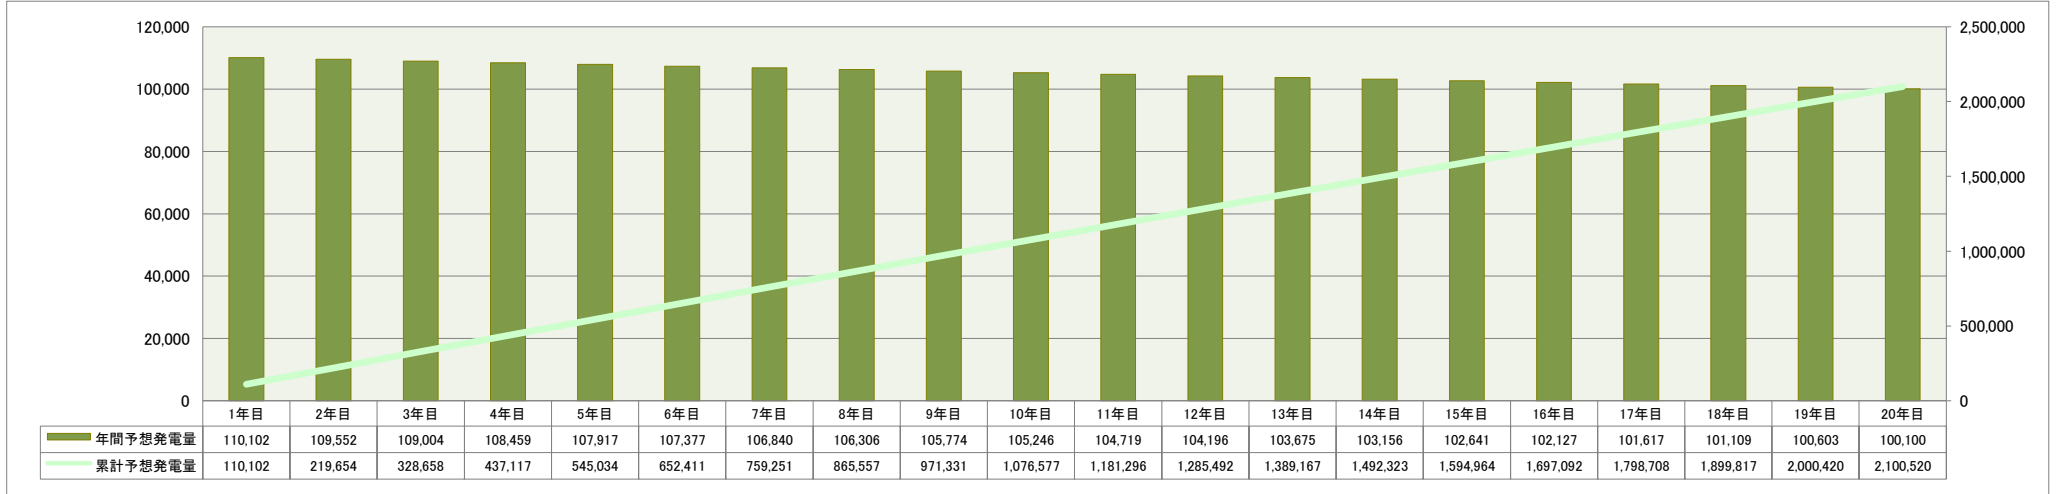

C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。