

設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFK185-S パネル傾斜角：20.00°

規格：1257×977×35 18.50 kg/1枚


合計：252 枚 46.62 kw

・パワーコンディショナー

HSS-PS55EMT15 : 7 台


A) 年間予想発電量

| | | | |
|--------------|--------|------------------|--------|
| 年間予想発電量(kWh) | 61,557 | CO2排出削減量(CO2-kg) | 19,360 |
|--------------|--------|------------------|--------|

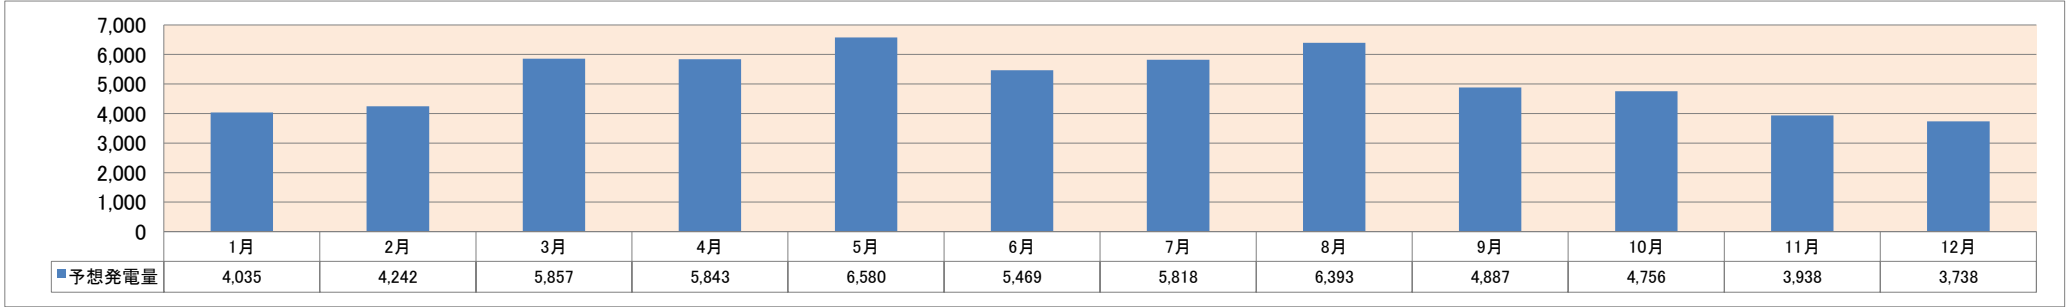

B) 買取期間予想発電量

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------|
| 買取期間予想発電量(kWh) | 1,174,388 | CO2排出削減量(CO2-kg) | 369,345 |
|----------------|-----------|------------------|---------|

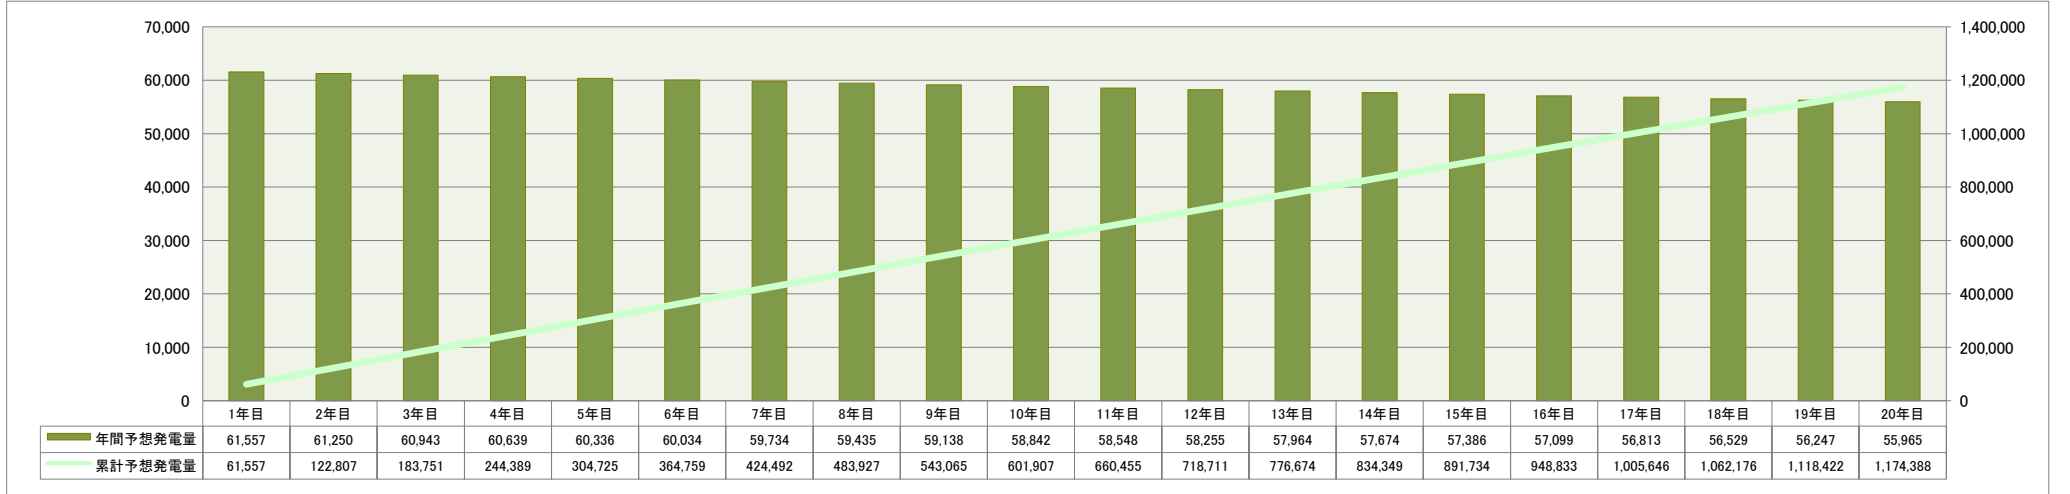

C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。