


いなべ市62



縮尺：1/300

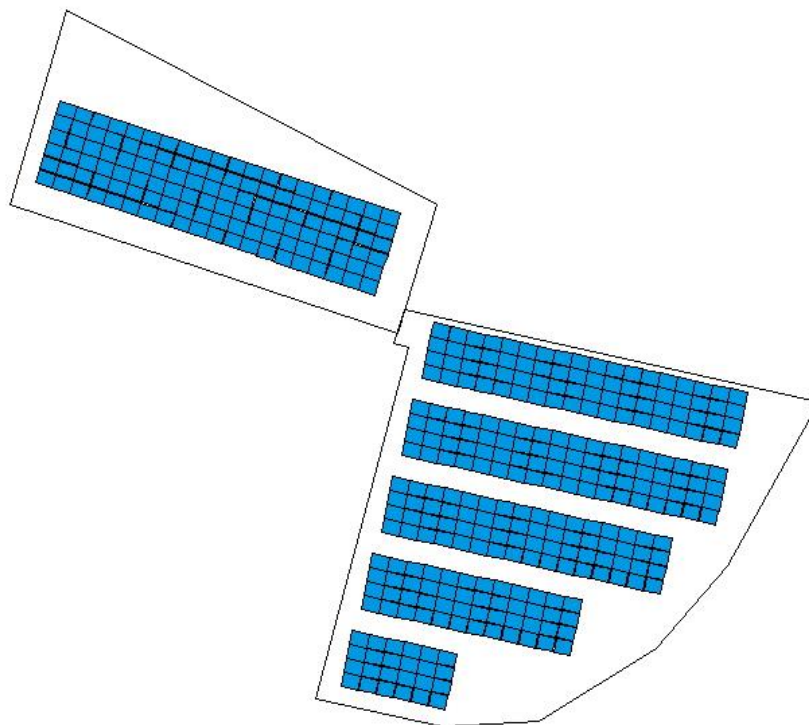

設置概要

・発電設備

ソーラーフロンティア

SFK185-S パネル傾斜角：10.00°

規格：1257×977×35 18.50 kg/1枚

合計：400 枚 74 kw

・パワーコンディショナー


SUN2000-4.95KTL-JPL0: 10 台

株式会社エコスマイル

※設置図面につきましては、航空写真を基に作成した内容となり、整地状況によって変更になる場合がございます。


A) 年間予想発電量

年間予想発電量(kWh)	89,761	CO2排出削減量(CO2-kg)	40,437
--------------	--------	------------------	--------

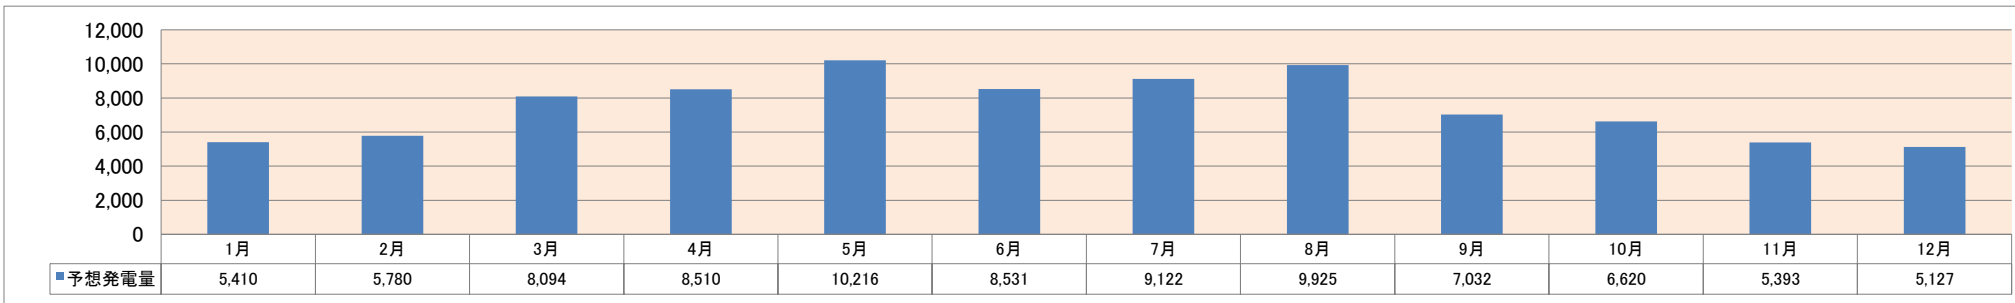

B) 買取期間予想発電量

買取期間予想発電量(kWh)	1,712,448	CO2排出削減量(CO2-kg)	771,458
----------------	-----------	------------------	---------

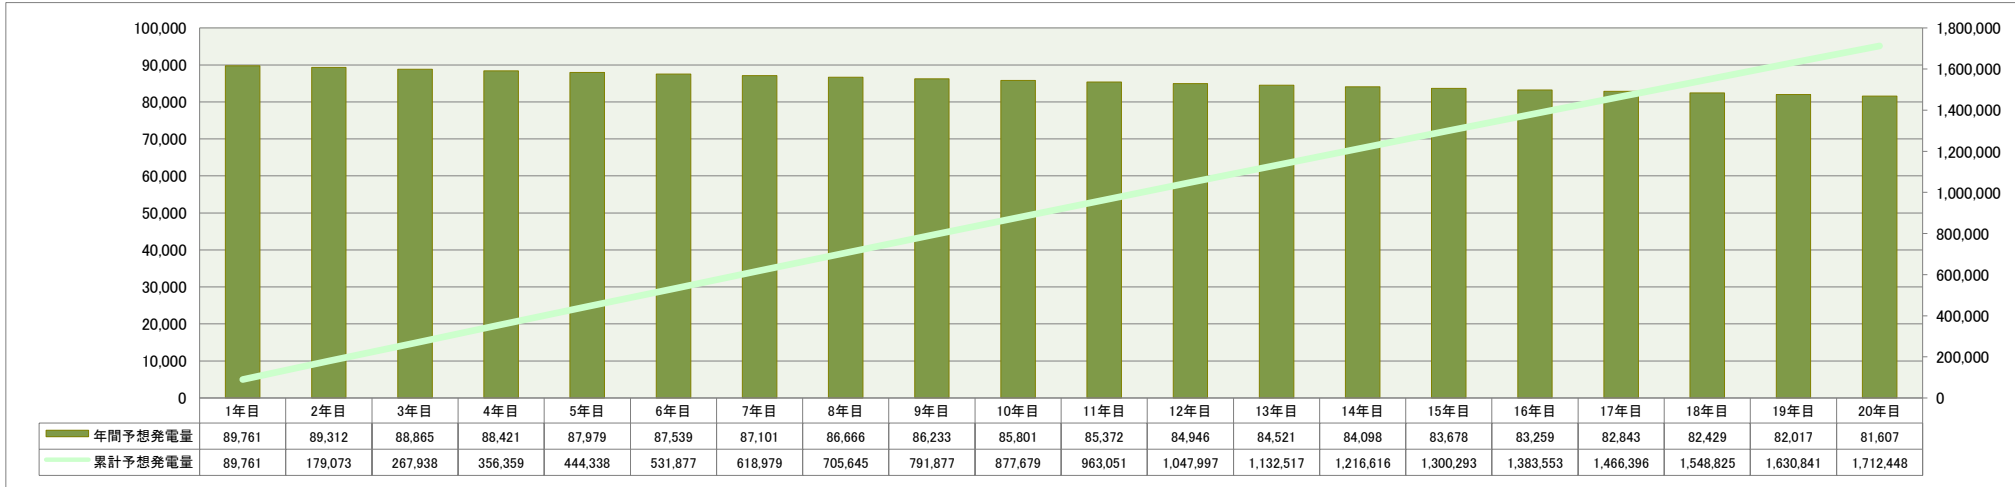

C) 備考

・年間予想発電量は、住所に最も近い気象庁観測過去30年間の平均日射量・平均気温(出典:MONSOLA05(801))と太陽電池モジュール性能値からJIS規格にのっとり算出しています。